



016



018



ОПОВІЩУВАЧ СВІТЛОЗВУКОВИЙ
«ДЖМІЛЬ»

ПАСПОРТ
ААЗЧ.425548.001 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Вінниця

1 Призначення виробу

1.1 Оповіслювач охоронно-пожежний світлозвуковий «Джміль» (далі – оповіслювач) призначений для подачі світлового та звукового сигналів тривоги в системах пожежної та тривожної сигналізації.

1.2 Оповіслювач призначений для безперервної цілодобової роботи в черговому режимі (режим світлового оповіщення) у закритих приміщеннях або поза приміщенням під навісом.

1.3 Світлова сигналізація здійснюється світлодіодами. Джерелом звукового сигналу є п'єзосирена.

2 Технічні характеристики

2.1 Напруга живлення оповіслювача від 9 до 15 В.

2.2 Споживаний струм, не більше:

- світлового оповіслювача - 0,025 А (клеми «+СВ», «-СВ»);

- звукового оповіслювача – 0,15 А (клеми «+СИР», «-СИР»).

2.3 Споживана оповіслювачем потужність, не більше:

- світлового оповіслювача – 0,38 Вт;

- звукового оповіслювача – 2,3 Вт.

2.4 Оповіслювач має можливість окремого підключення одного світлодіода зі струмом від 5 мА до 25 мА до клем «+СВ1», «-СВ» (При цьому інші світлодіоди підключатися не повинні).

2.5 Оповіслювач створює середньозважений рівень звуку не менше 80 дБ на відстані 1 м по осі, перпендикулярній лицьовій поверхні корпусу оповіслювача.

2.6 Оповіслювач має датчик несанкціонованого доступу (клеми «ТАМП»), що розмикає ланцюг при розкритті корпусу оповіслювача.

2.7 Габаритні розміри оповіслювача $(40 \pm 3) \times (88 \pm 3) \times (106 \pm 3)$ мм.

2.8 Маса оповіслювача не більше 0,3 кг.

2.9 Діапазон робочих температур від мінус 10 до +55 °С.

2.10 Ступінь захисту, забезпечувана корпусом оповіслювача, відповідає вимогам EN 60529, код IP21С.

2.11 Основна звукова частота оповіслювача перебуває в межах 2,5-4,5 кГц.

2.12 Акустичні діаграми направленості оповіслювача при мінімальній і максимальній напрузі живлення для робочого та для поверненого на 90° за годинниковою стрілкою положення оповіслювача наведено на рисунку 1.

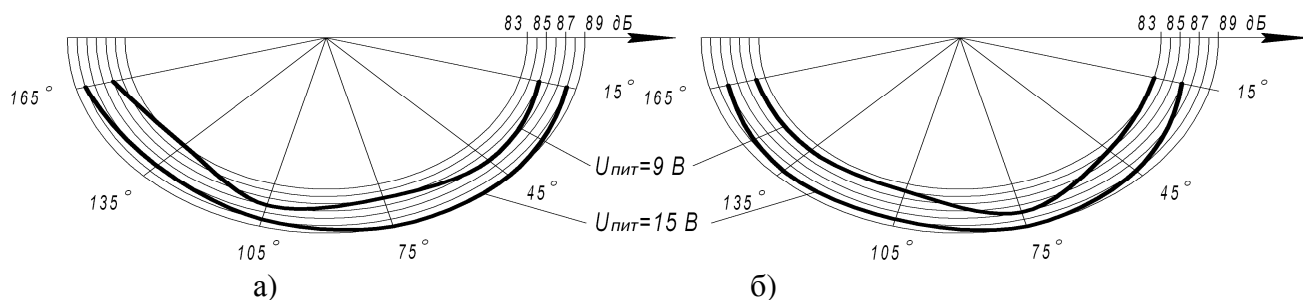


Рисунок 1 – Акустичні діаграми оповіслювача:

а) – робоче положення, б) – повернене на 90° за годинниковою стрілкою положення

3 Комплектність поставки

Найменування	Позначення	Кількість
Оповіслювач охоронно-пожежний світлозвуковий «Джміль»	АА3Ч.425548.001	1
Паспорт	АА3Ч.425548.001 ПС	1*
Стрічка стяжна RCV-100		1
Кронштейн	АА3Ч.745312.007	1**
Гвинт М4х8		2**

Примітка.

* - При групових поставках 1 паспорт на 10 виробів;

** - Поставляється по окремому замовленню.

4 Підготовка виробу до роботи

При покупці оповіщувача перевірити:

- комплектність поставки згідно п.3;
- відсутність ушкоджень корпусу;
- наявність штампу СТК у паспорті.

Перевірити працездатність шляхом подачі напруги від 9 В до 15 В:

- світлового оповіщувача – на клеми «+СВ», «-СВ»;
- звукового оповіщувача – на клеми «+СИР», «-СИР».

Для перевірки працездатності виділеного одиночного світлодіода подати струм від 5 до 25 мА на клеми «+СВ1», «-СВ».

Стрічка стяжна, що входить у комплект поставки, призначена для кріплення до корпусу оповіщувача проводів, що підключаються до оповіщувача. Стрічка стяжна пропускається через центральне та розташоване поруч із ним отвори в основі оповіщувача.

Схема електрична з'єднань і підключення оповіщувача наведена на рисунку 2.

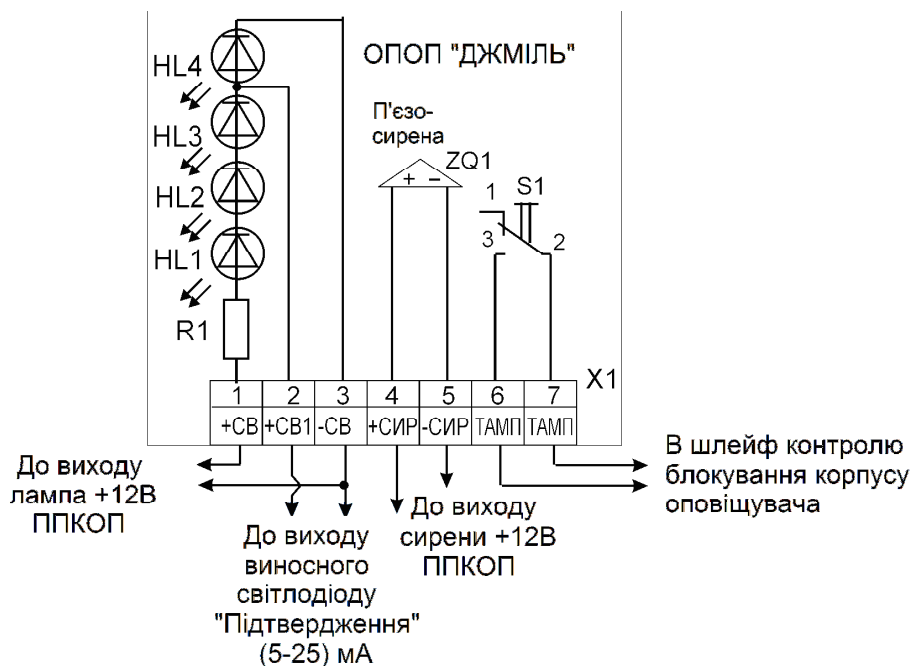


Рисунок 2 - Схема електрична з'єднань і підключення оповіщувача

⚠ Увага! Підключати тільки одну з пар клем «+СВ», «-СВ» або «+СВ1», «-СВ». Підключення одночасно двох пар клем призводить до виходу з ладу світлодіоду HL4.

Час безперервної роботи оповіщувача в режимі звукового оповіщення не більше 10 хвилин.

5 Конструкція

Конструкція оповіщувача забезпечує його настінне розміщення. На корпусі є два отвори для навішування оповіщувача на шурупи та третій отвір для шурупа, що фіксує оповіщувач на стіні.

6 Свідоцтво про приймання

Оповіщувач охоронно-пожежний
світлозвуковий «Джміль» ААЗЧ.425548.001
відповідає вимогам ТУ У 31.6-25499704-002:2007
і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску, штамп СТК:

7 Свідоцтво про повторну перевірку

Оповісчувач, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки _____

Представник СТК підприємства _____ М. П.

8 Гарантії виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність приладу вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, установлених технічними умовами підприємства-виробника. Встановлюється термін гарантії - 24 місяця з дати випуску або дати повторної перевірки приладу.

9 Відомості про ремонт

Ремонт оповісчувача здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт оповісчувачів, у яких не закінчився термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до вимог, викладених у даному паспорті. На ремонт оповісчувач висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце встановлення оповісчувача;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

10 Відомості про сертифікацію

Оповісчувач відповідає вимогам державних стандартів і має сертифікати відповідності: UA1.016.0046447-14 терміном дії з 12.06.2014 до 22.05.2019, UA1.018.0036969-14 терміном дії з 26.05.2014 до 22.05.2019.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA2.011.08480-14 терміном дії з 23.05.2014 до 22.05.2019.

Оповісчувач відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. Реєстраційний номер декларації UA.TR.008.D.00041-13 від 19.06.2013.

11 Відомості про утилізацію

Оповісчувач не несе загрози для здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без вживання додаткових заходів захисту навколишнього середовища.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ "Тірас - 12"

АДРЕСА: 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8
<http://www.tiras.ua>

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-31-03, 52-30-26; 067-431-66-37; 050-445-00-26
e-mail: tb@tiras.ua

З питань ремонтів звертатися в службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-30-54, 067-433-25-12 .
e-mail: otk@tiras.ua

З питань поставки звертатися у відділ збуту:

тел. (0432) 52-31-03, 067-431-84-27, 099-294-71-27.
e-mail: market@tiras.ua